


שים לב!
נתק מתח הזנה
לבקר לפני ביצוע
שינוי כל שהוא
במפסקים הזעירים
(S2, S1)
או בזמן חווט היחידה


ETN/X500 - פנל הפעלה להתקנה עה"ט

JP2 פתוח - קריאת טמפ' מהבקר
 JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה
 JP1, JP4 - לא בשימוש

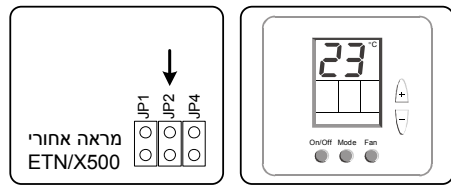



FMH/X500 - פנל הפעלה להתקנה תה"ט

ג'מפר לבחירת מיקום רגש טמפ'
 מצב A - קריאת טמפ' מהבקר
 מצב B - קריאת טמפ' מפנל הפעלה

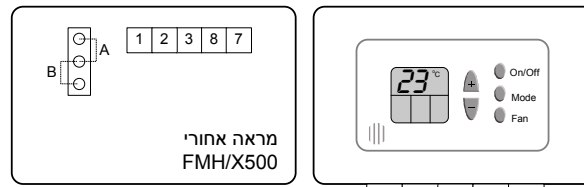

IRP/X500 - פנל הפעלה ע"י שלט רחוק

JMP1 פתוח - קריאת טמפ' מהבקר (T1)
 JMP1 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה

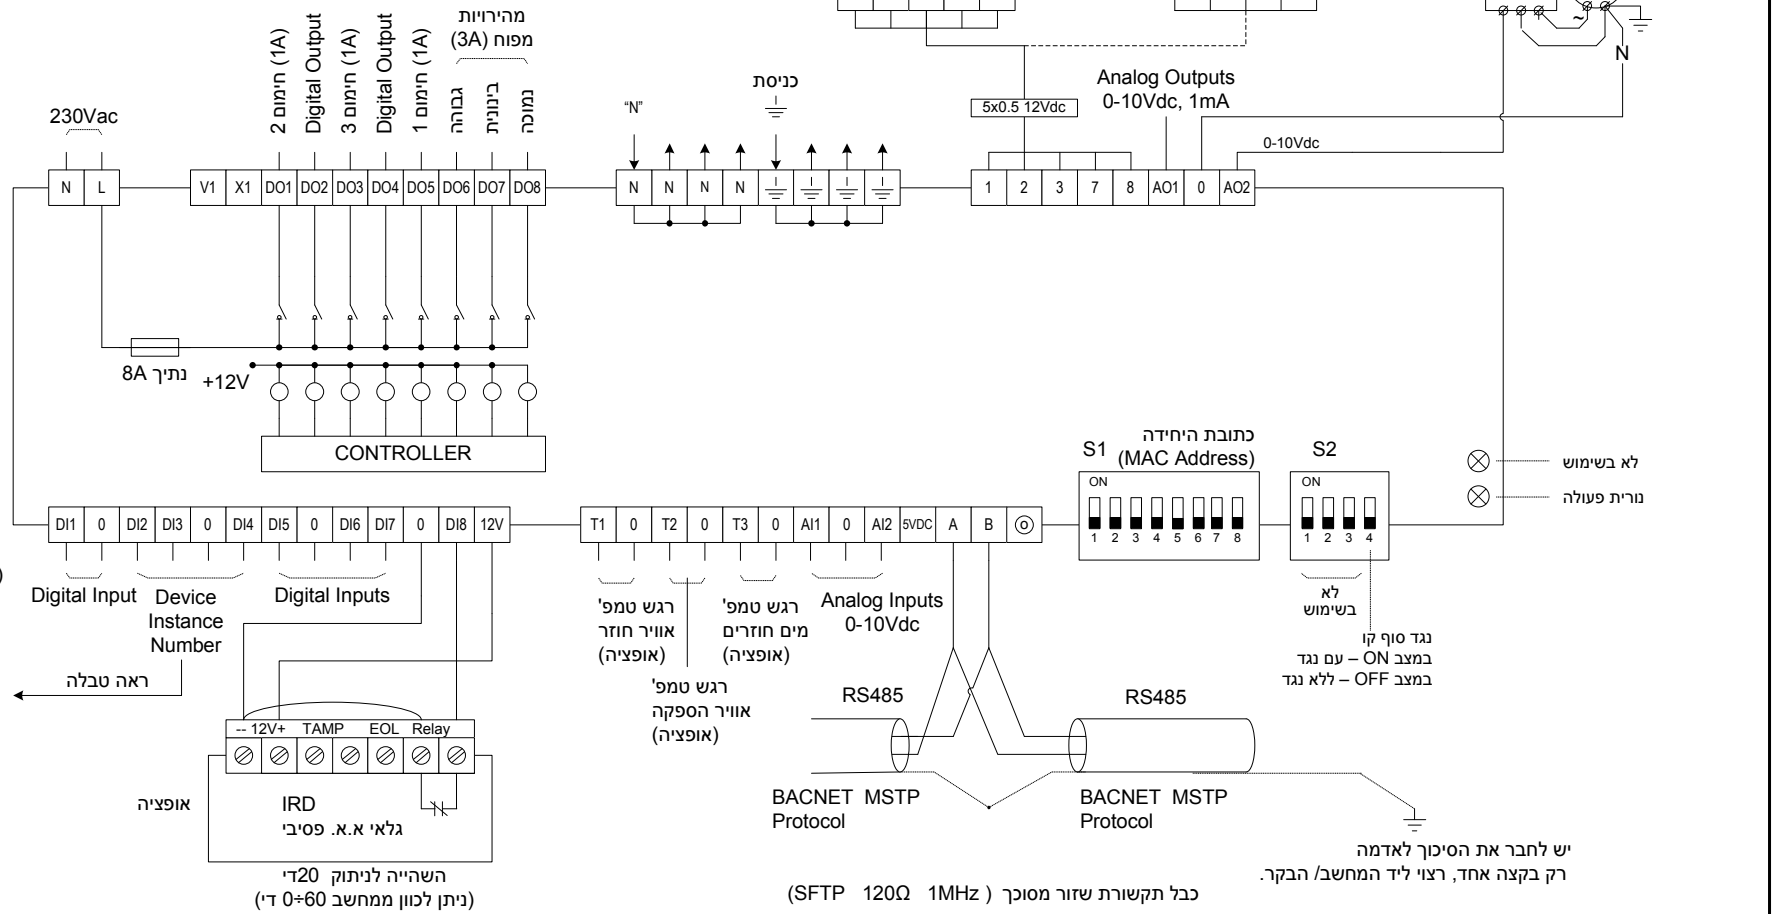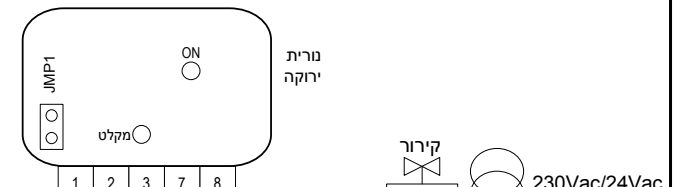

DI2,0 DI3,0 DI4,0 -
 Device Instance Number (D.I.N.)

DI2	DI3	DI4	DIN
Open	Open	Open	EEPROM
Short	Open	Open	DIN= MAC+1200
Open	Short	Open	DIN= MAC+1000
Short	Short	Open	DIN= MAC+800
Open	Open	Short	DIN= MAC+600
Short	Open	Short	DIN= MAC+400
Open	Short	Short	DIN= MAC+200
Short	Short	Short	DIN=MAC

MAC Address (DIP switch S1)

יש לחבר את הסינכרו לאדמה רק בקצה אחד, רצוי ליד המחשב/ הבקר.


meitav-tec
 Tel: 03-9626462
 Fax: 03-9626620
 e-mail: support@meitavtec.com

Title:	CTU2501/CP/H3			Print name: PS-2600-ASU	Drawn: M.Ruchansky
Date: 07.02.10	01 גרסה	01	Original(with BT)	Software name: 09104401	Checked: A.Star
				Check sum :63E0	Approved: A.Samocho
				File: CTU2501-CP-H3.VSD	

שים לב!
נתק מתח הזנה
לבקר לפני ביצוע
שינוי כל שהוא
במפסקים הזעירים
(S2, S1)
או בזמן חווט היחידה


ETN/X500 - פנל הפעלה להתקנה עה"ט

JP2 פתוח - קריאת טמפ' מהבקר
 JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה
 JP1, JP4 - לא בשימוש

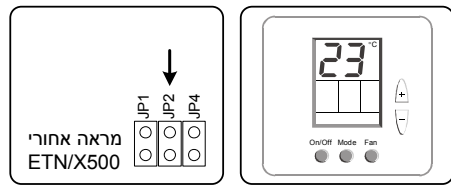


FMH/X500 - פנל הפעלה להתקנה תה"ט

ג'מפר לבחירת מיקום רגש טמפ'
 מצב A - קריאת טמפ' מהבקר
 מצב B - קריאת טמפ' מפנל הפעלה

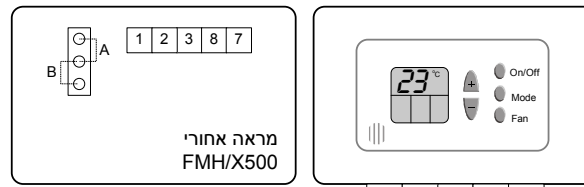

IRP/X500 - פנל הפעלה ע"י שלט רחוק

JMP1 פתוח - קריאת טמפ' מהבקר (T1)
 JMP1 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה

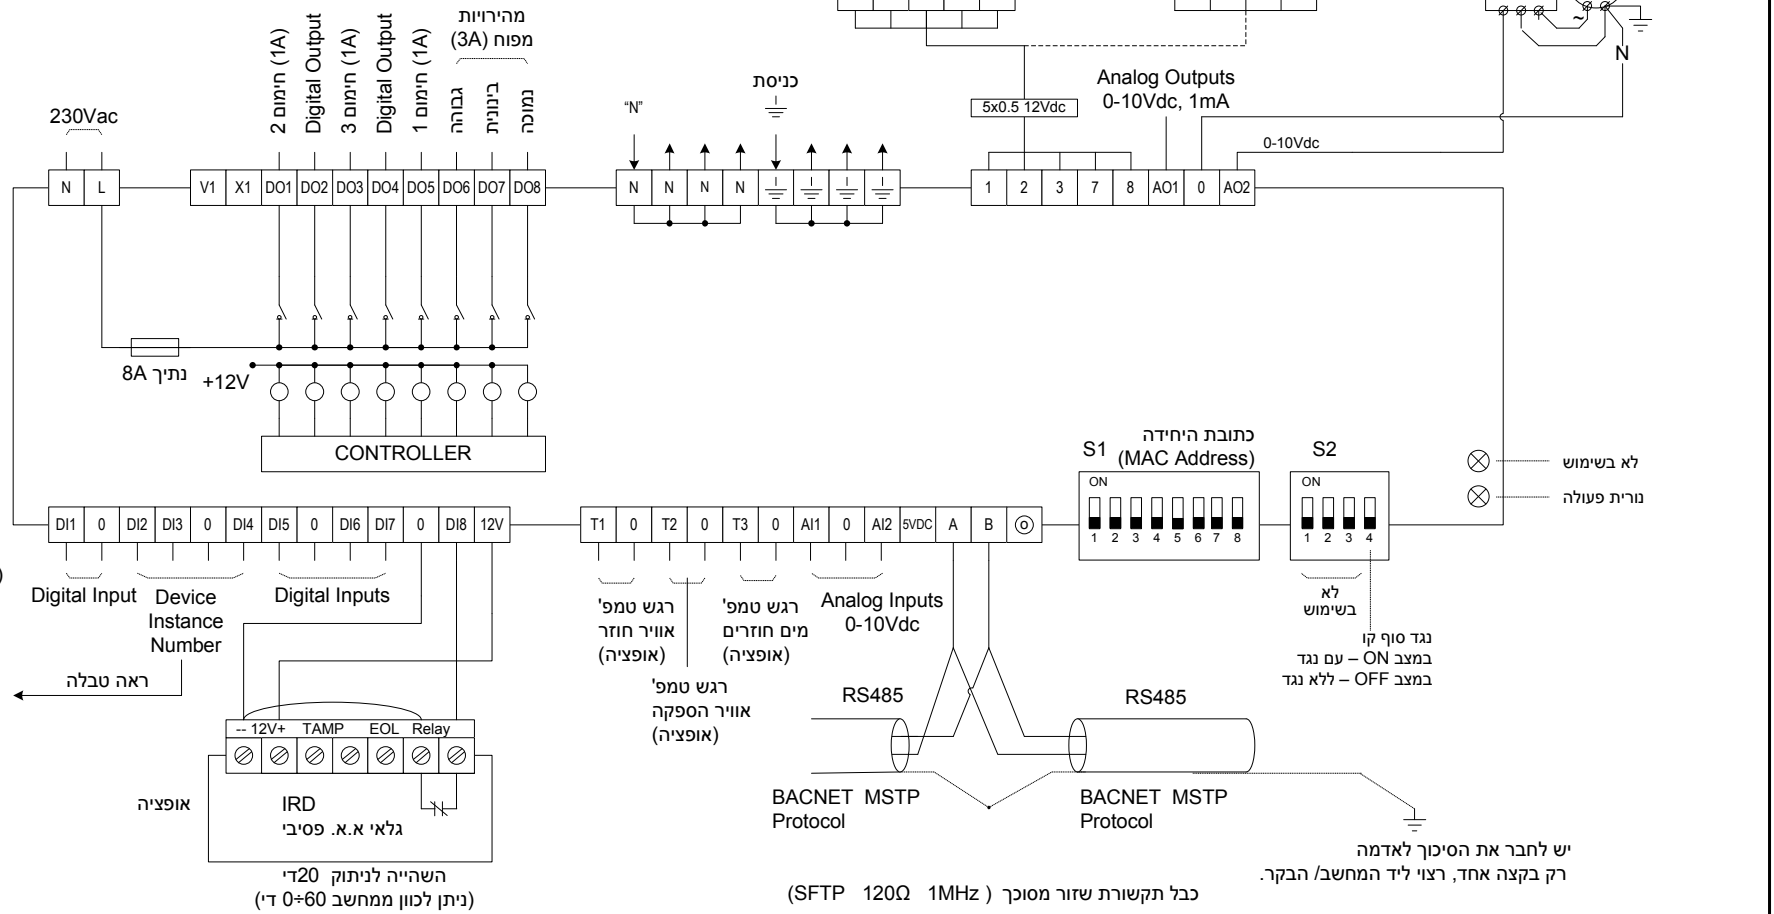

DI2,0 DI3,0 DI4,0 - Device Instance Number (D.I.N.)

DI2	DI3	DI4	DIN
Open	Open	Open	EEPROM
Short	Open	Open	DIN=MAC+1200
Open	Short	Open	DIN=MAC+1000
Short	Short	Open	DIN=MAC+800
Open	Open	Short	DIN=MAC+600
Short	Open	Short	DIN=MAC+400
Open	Short	Short	DIN=MAC+200
Short	Short	Short	DIN=MAC

MAC Address (DIP switch S1)

meitav-tec
 Tel: 03-9626462
 Fax: 03-9626620
 e-mail: support@meitavtec.com

Title:	CTU2501/CP/H3			Print name: PS-2600-ASU	Drawn: M.Ruchansky
Date: 07.02.10	01 גרסה	01	Original(with BT)	Software name: 09104401	Checked: A.Star
				Check sum :63E0	Approved: A.Samocha
				File: CTU2501-CP-H3.VSD	